
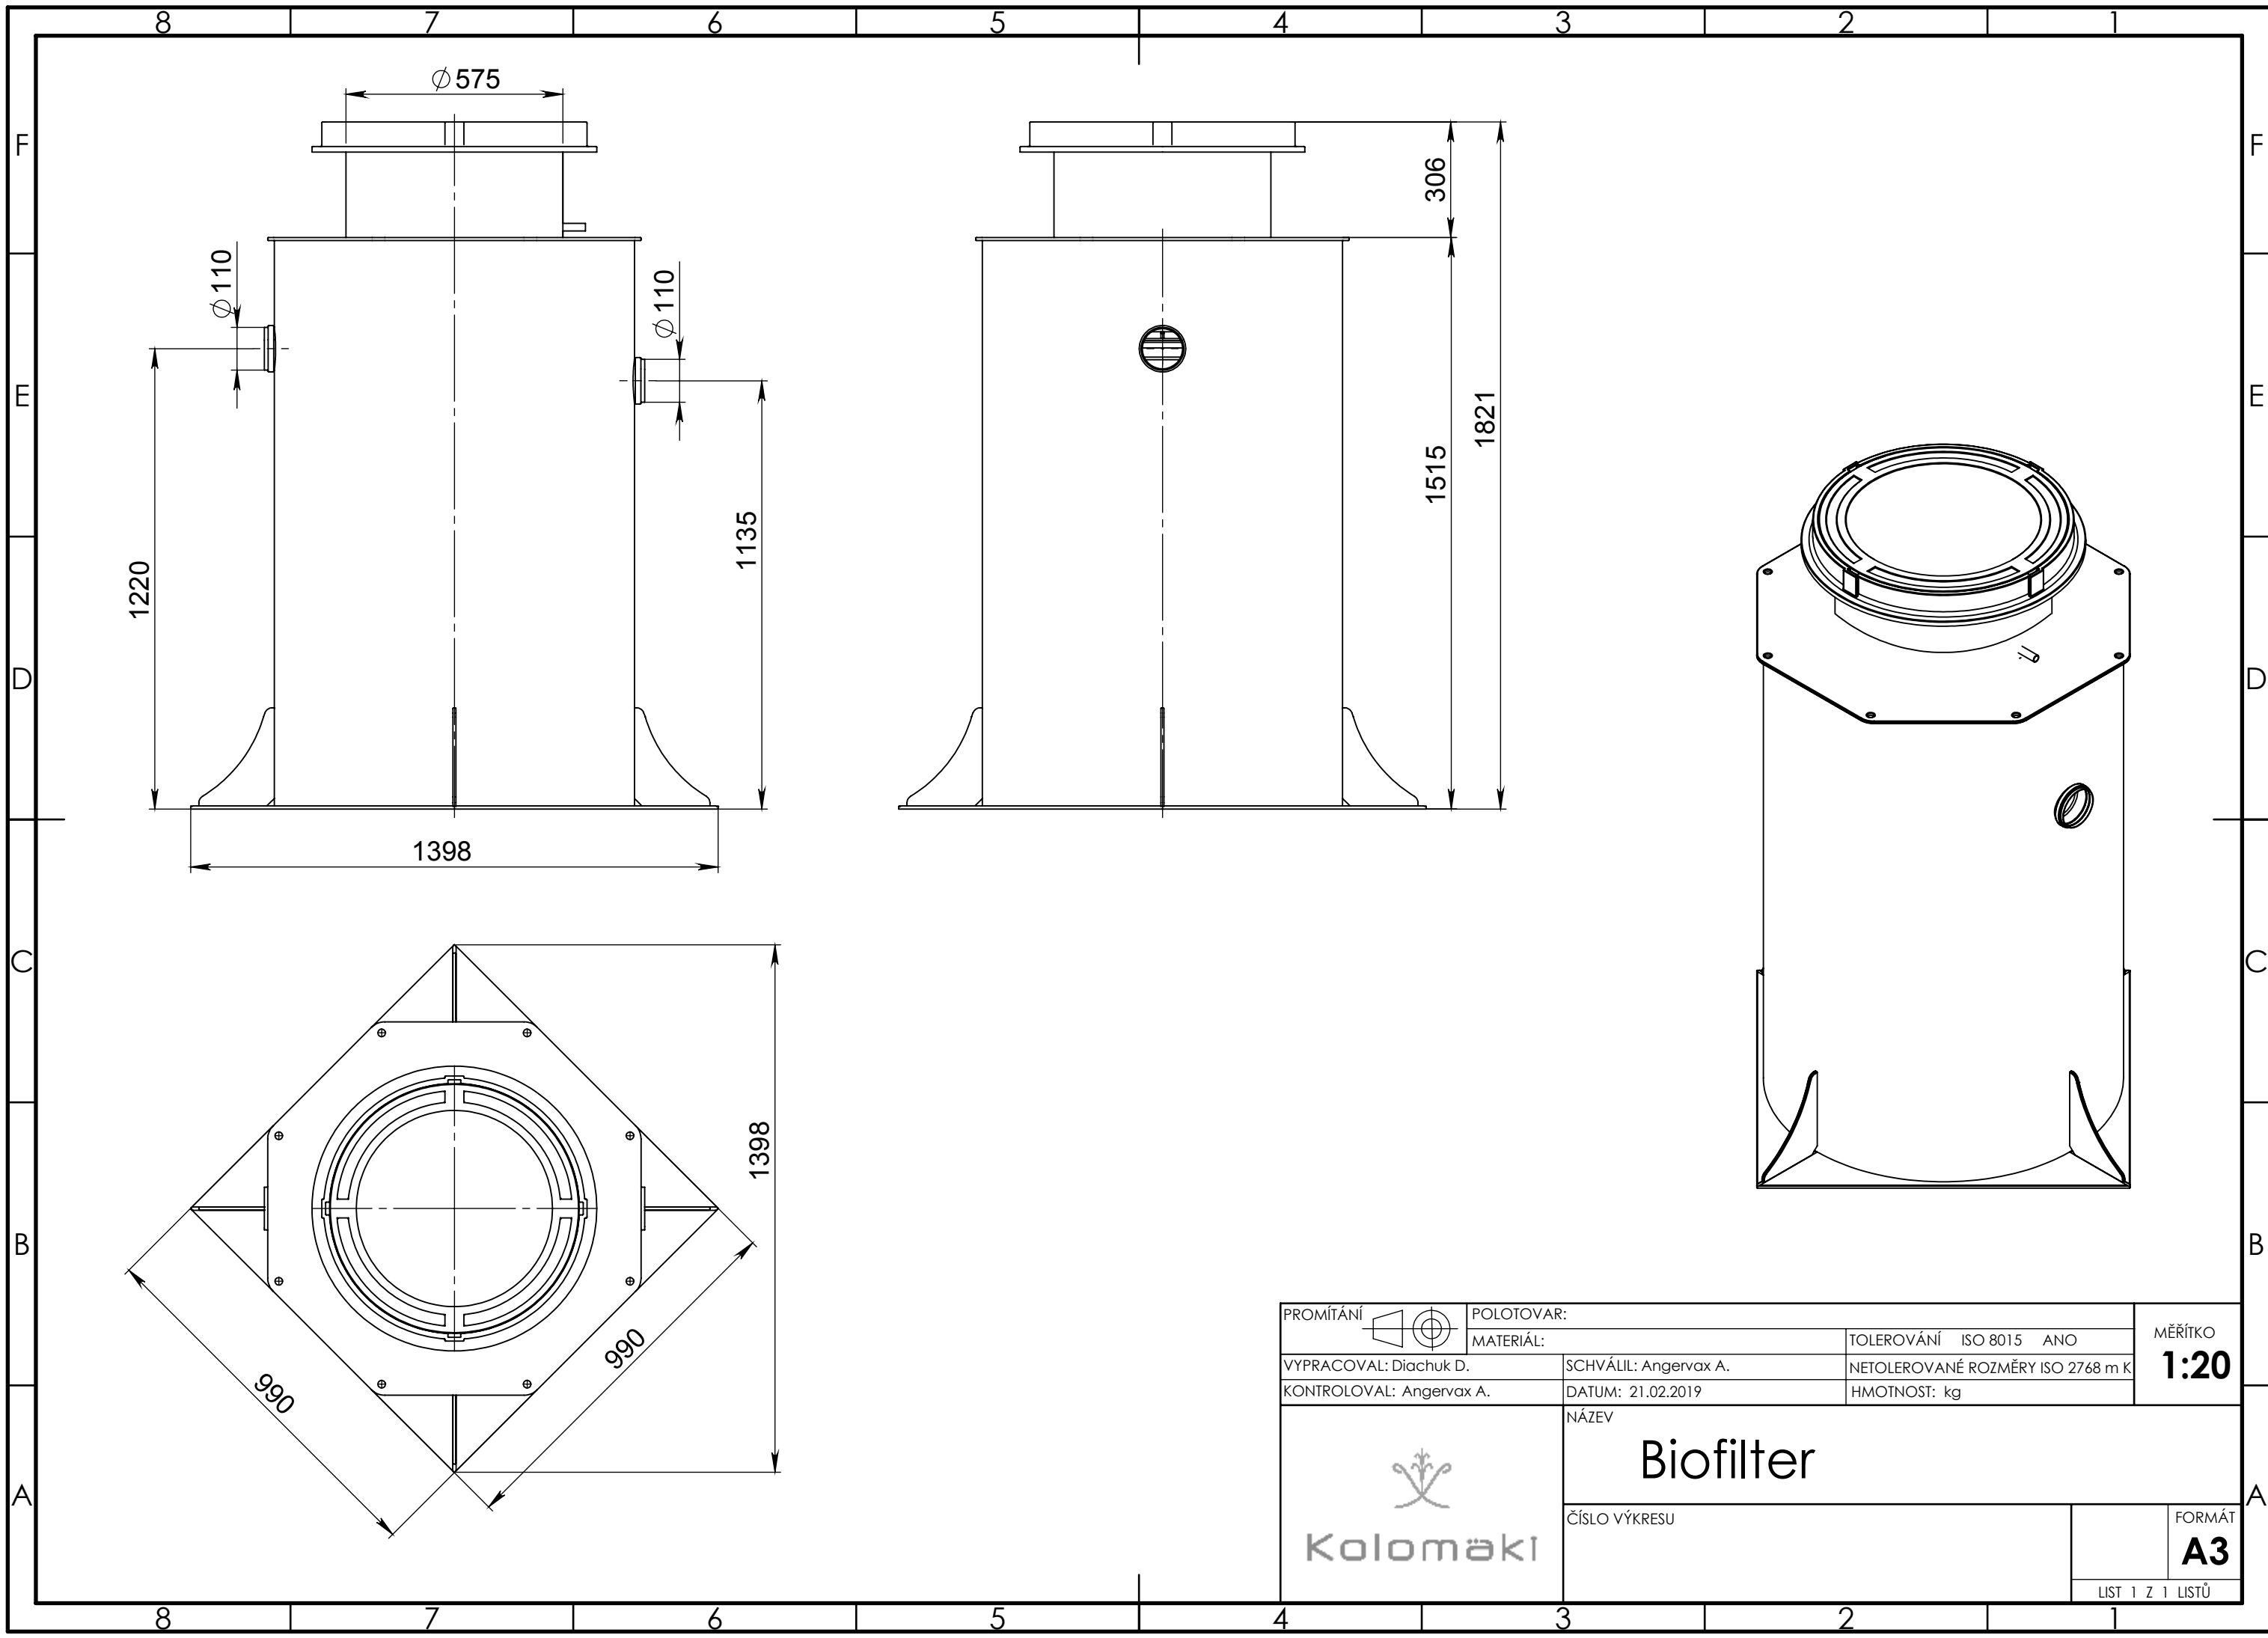




PROMÍTÁNÍ 	POLOTOVAR:		MĚŘÍTKO
	MATERIÁL:		
VYPRACOVAL: Diachuk D.	SCHVÁLIL: Angervax A.	TOLEROVÁNÍ ISO 8015 ANO	1:20
KONTROLOVAL: Angervax A.	DATUM: 21.02.2019	HMOTNOST: kg	
 Kolomäki	NÁZEV		FORMÁT
	Biofilter		
	ČÍSLO VÝKRESU		
		LIST 1 Z 1	LISTŮ