


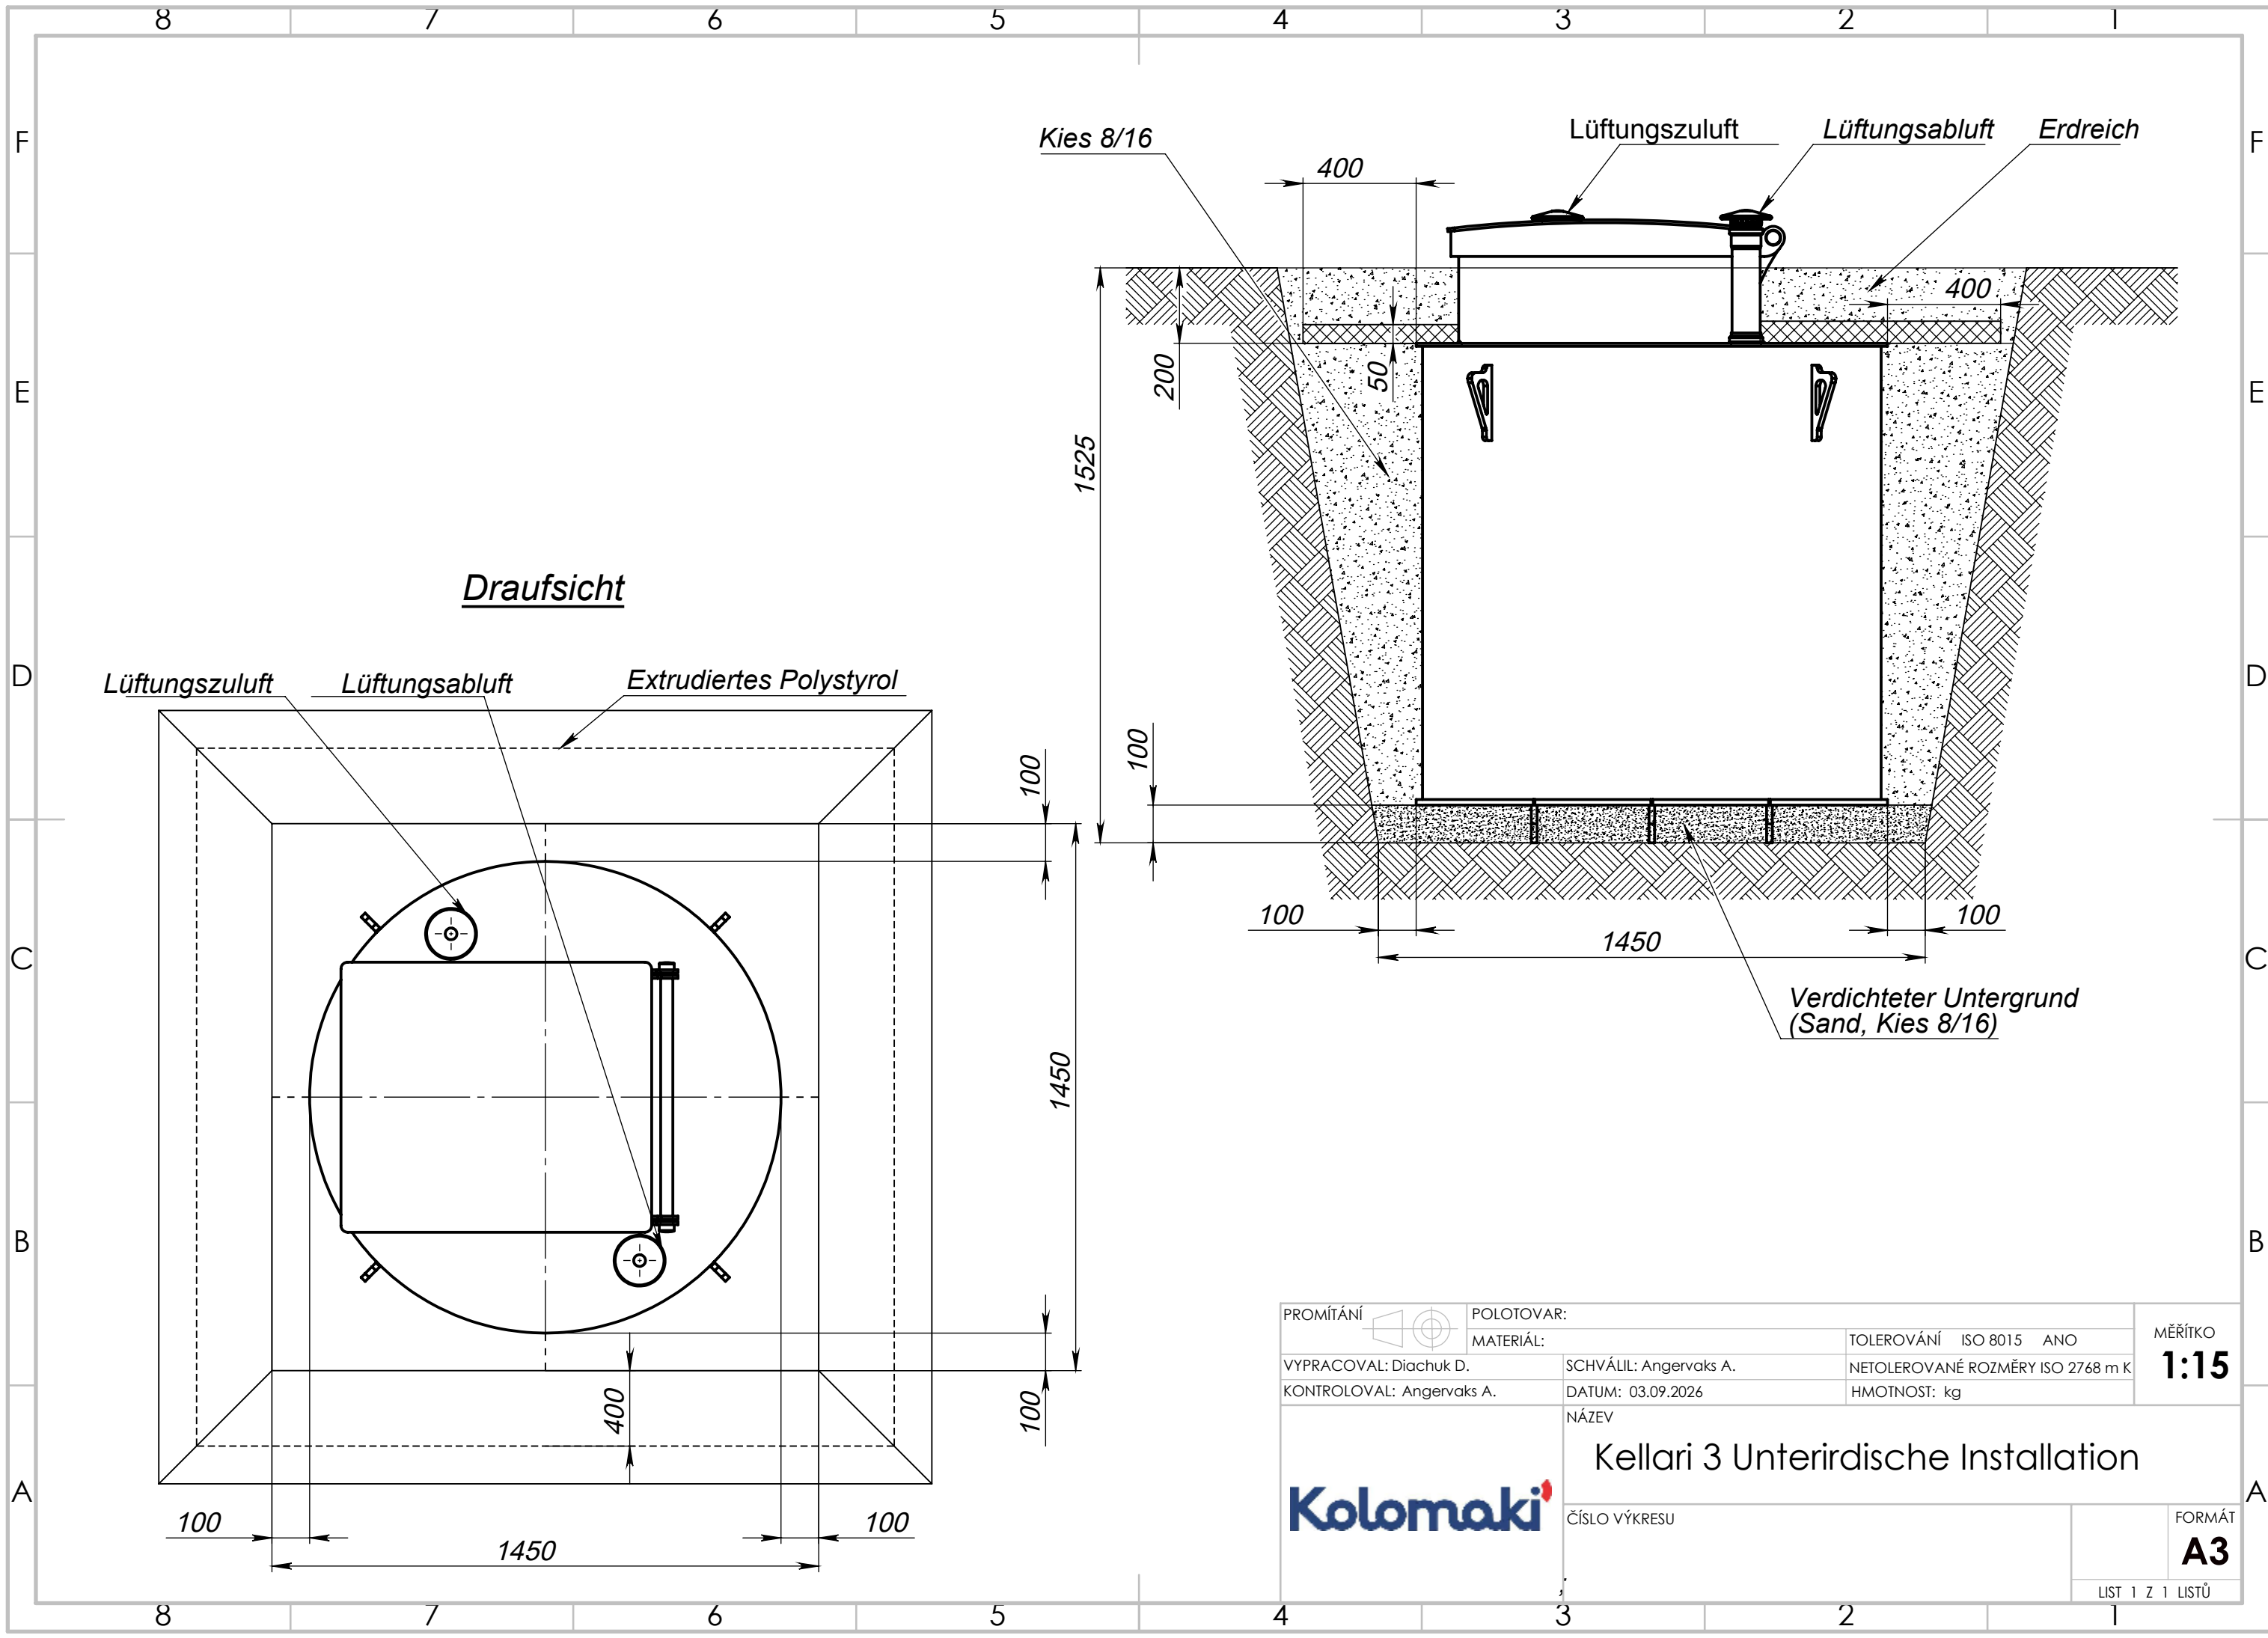

PROMÍTÁNÍ	POLOTOVAR:	TOLEROVÁNÍ	ISO 8015	ANO	MĚŘÍTKO
	MATERIÁL:	NETOLEROVANÉ ROZMĚRY	ISO 2768 m K		1:15
VYPRACOVAL: Diachuk D.	SCHVÁLIL: Angervaks A.	HMOTNOST:	kg		
KONTROLOVAL: Angervaks A.	DATUM: 03.09.2026	NÁZEV	Kellari 3 Unterirdische Installation		
Kolomaki		ČÍSLO VÝKRESU	FORMÁT		
			A3		
			LIST 1 Z 1 LISTŮ		