


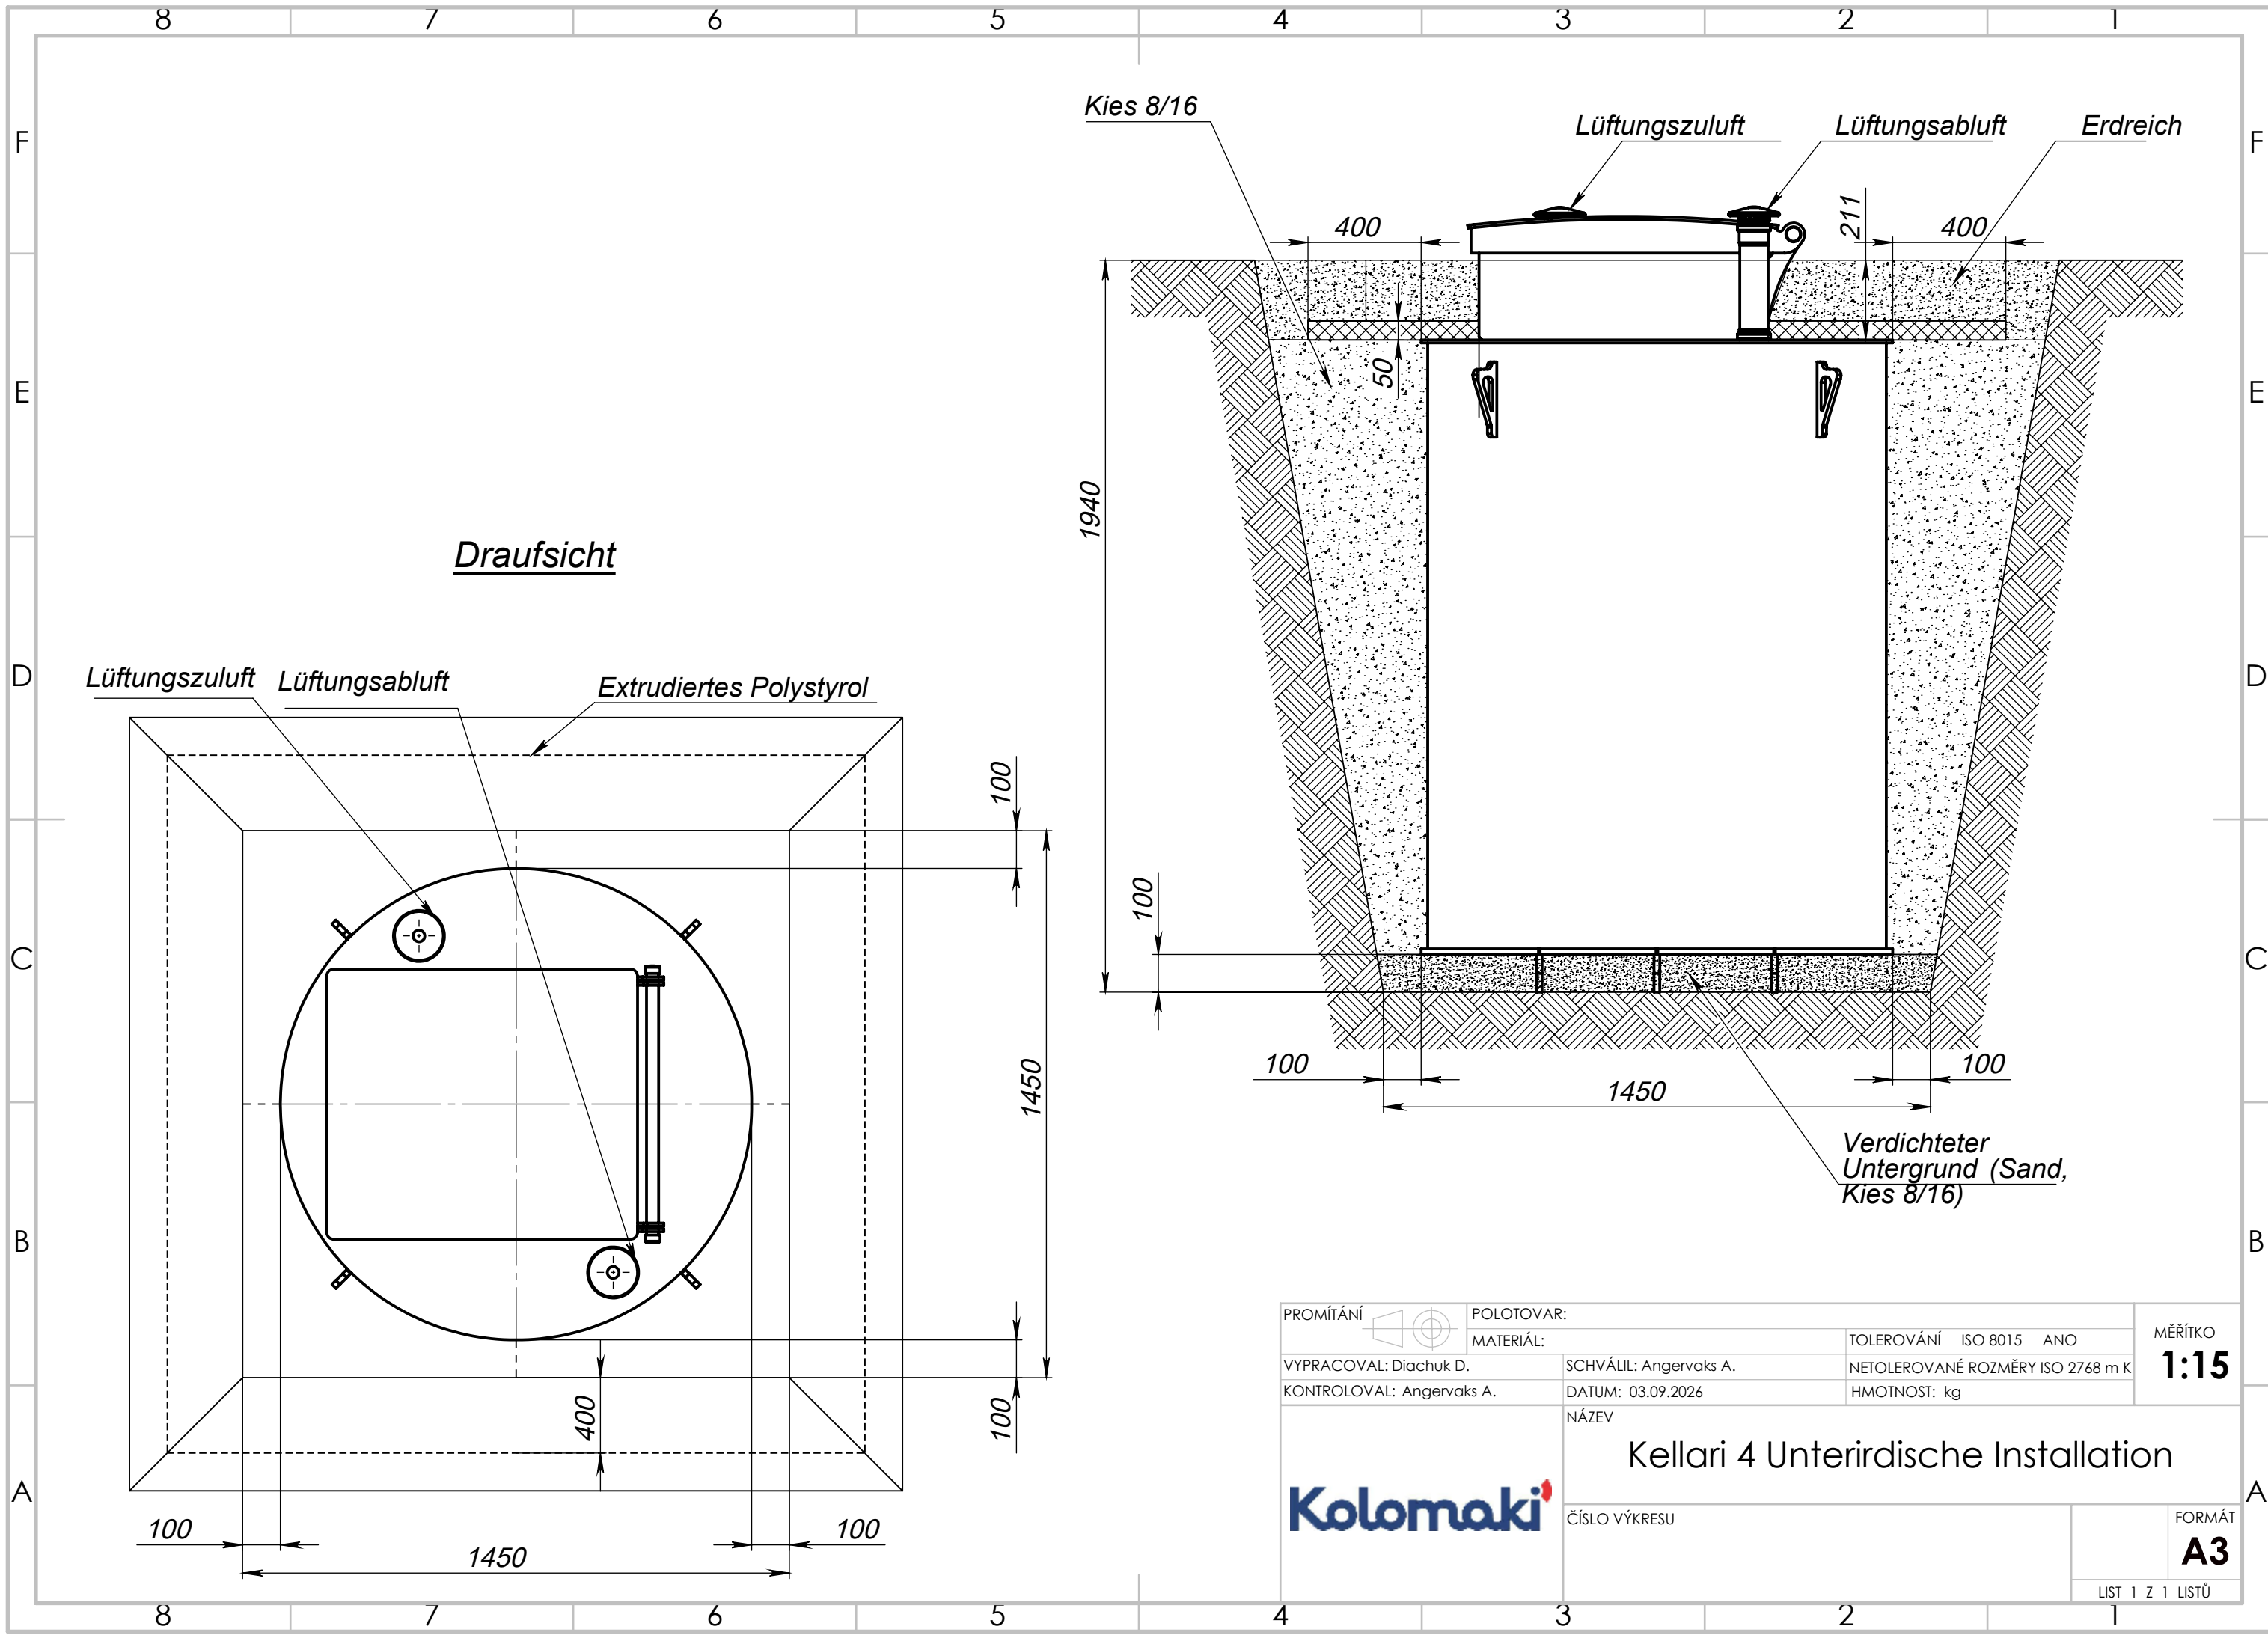

PROMÍTÁNÍ	POLOTOVAR:	TOLEROVÁNÍ	ISO 8015	ANO	MĚŘÍTKO
VYPRACOVAL: Diachuk D.	SCHVÁLIL: Angervaks A.	NETOLEROVANÉ ROZMĚRY	ISO 2768 m K		1:15
KONTRLOVAL: Angervaks A.	DATUM: 03.09.2026	HMOTNOST: kg			
NÁZEV		Kellari 4 Unterirdische Installation			
ČÍSLO VÝKRESU		FORMÁT		A3	
		LIST 1 Z 1 LISTŮ			